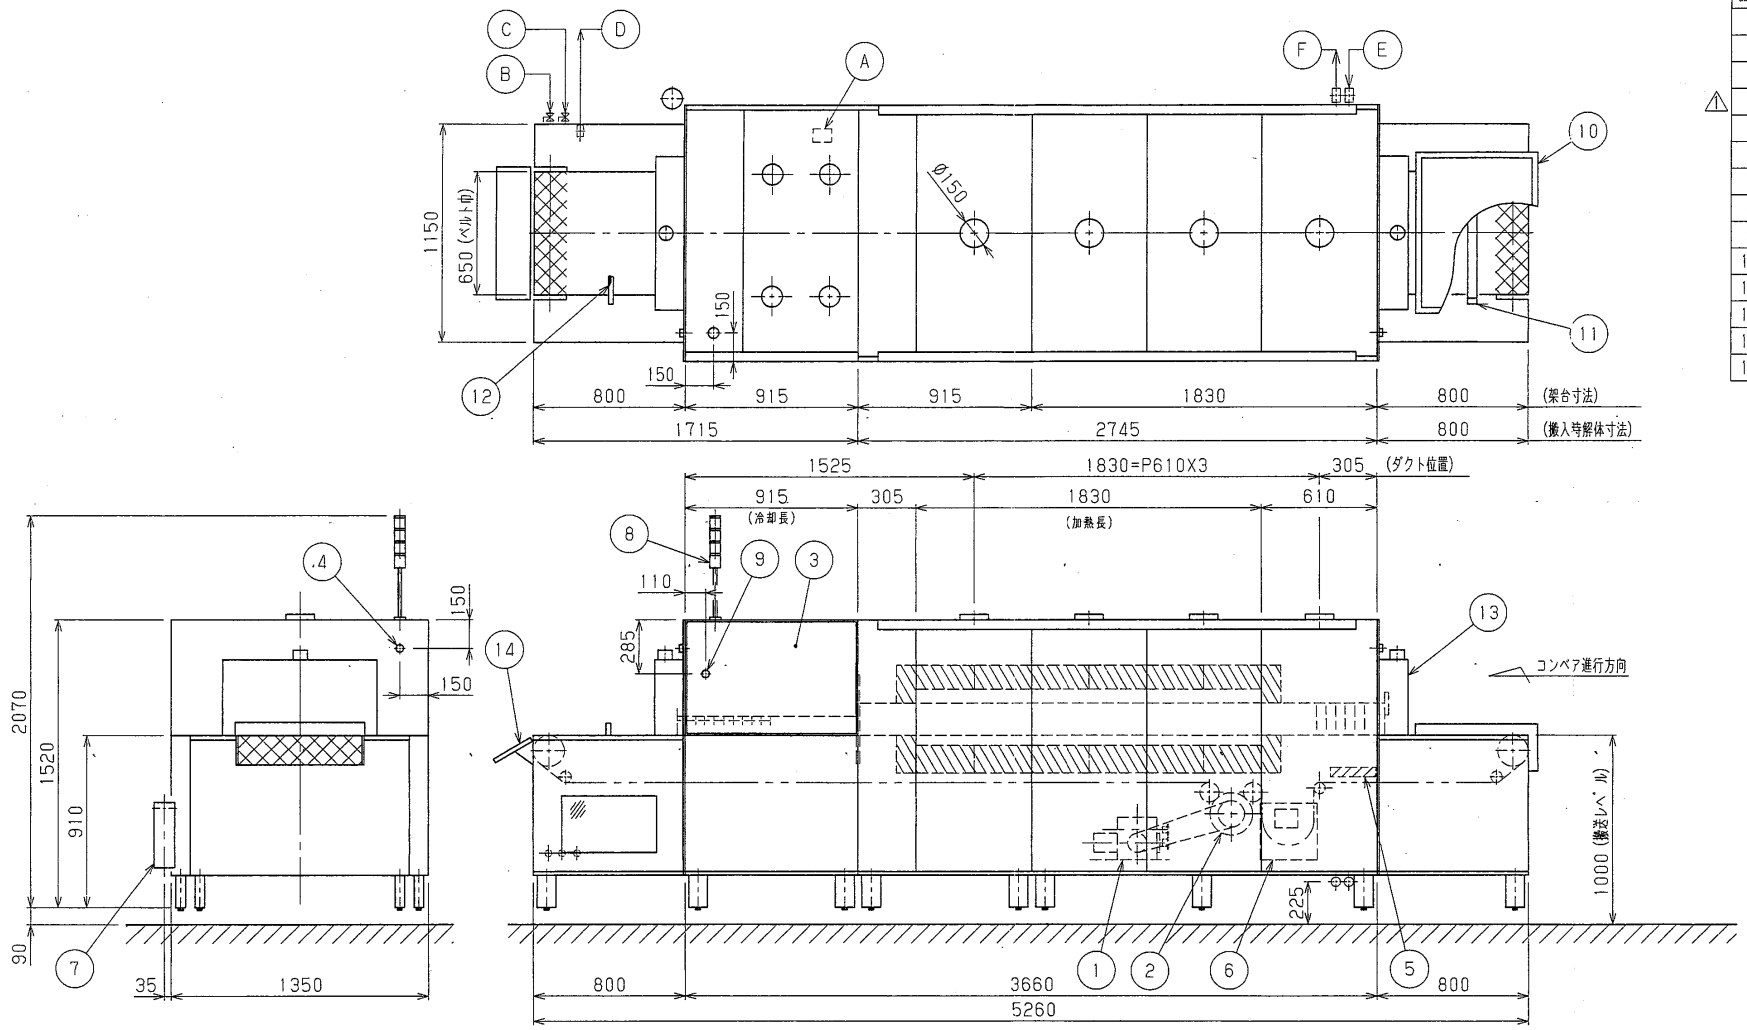

品番	名称	備考
1	駆動装置	
2	コンベア駆動ドラム	
3	操作パネル	
4	~~コンベア非常停止釦~~ コンベア停止釦	
5	ベルト乾燥ヒーター	
6	超音波洗浄水槽	
7	水用フィルター（差圧計付）	（冷却水用）
8	シグナルタワー	
9	非常停止釦	
10	テーブルカバー	
11	位置決治具	
12	ワークセンサー	
13	排気フード	
14	ワークシュート	

記号	名称	取口寸法	供給圧力	備考
F	オーバーフロー・ドレン	25A塩化ビニルソケット		オープンドレン
E	給水	16A塩化ビニルソケット	0.1~0.2MPa	ベルトクリーナー用 使用量約60L/h
D	排水	1/2B ソケット		
C	給水	1/2B ボールバルブ	0.1~0.2MPa	使用量約200L/h
B	Air	1/2B ボールバルブ	0.55~0.65MPa	DP-30℃以下
A	電源	200V+10/-5%, 50Hz±1%, 3φ		34kW

処理 TREATMENT	加工区分 WORKING	製造基準書No. MS. No.	MK	DATE	REVISION	CHK	APVD
–	組立図 ASSY'	D-061S	5 E				
–	石英加工 QUARTZ	D-047S	4 D				
–	樹脂加工 RESIN	D-057S	3 C				
仕上記号 GRAIND	板金 SHEET METAL	D-057S	2 B				
–	機械加工 MEC. PRO.	D-057S	1 A	03.07.14 セイガイ	品番4名称変更		

KOYO THERMO SYSTEMS CO., LTD.

NAME 外観図

DRAWN	CHECKED	CHECKED	APPROVED	TYPE	47-MT-26721-10MC-36
03.7.14	03.7.14	03.7.14	03.7.14	SCALE 1:20	ORIGINAL
青海	松本	佐上	北村	K:¥1GA¥18¥3159	K-21-2080A